


# Схема водоснабжения МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка" водозабор "Енисей"

Утверждаю:  
Заместитель директора по производству  
МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка"

А.А. Вершинин

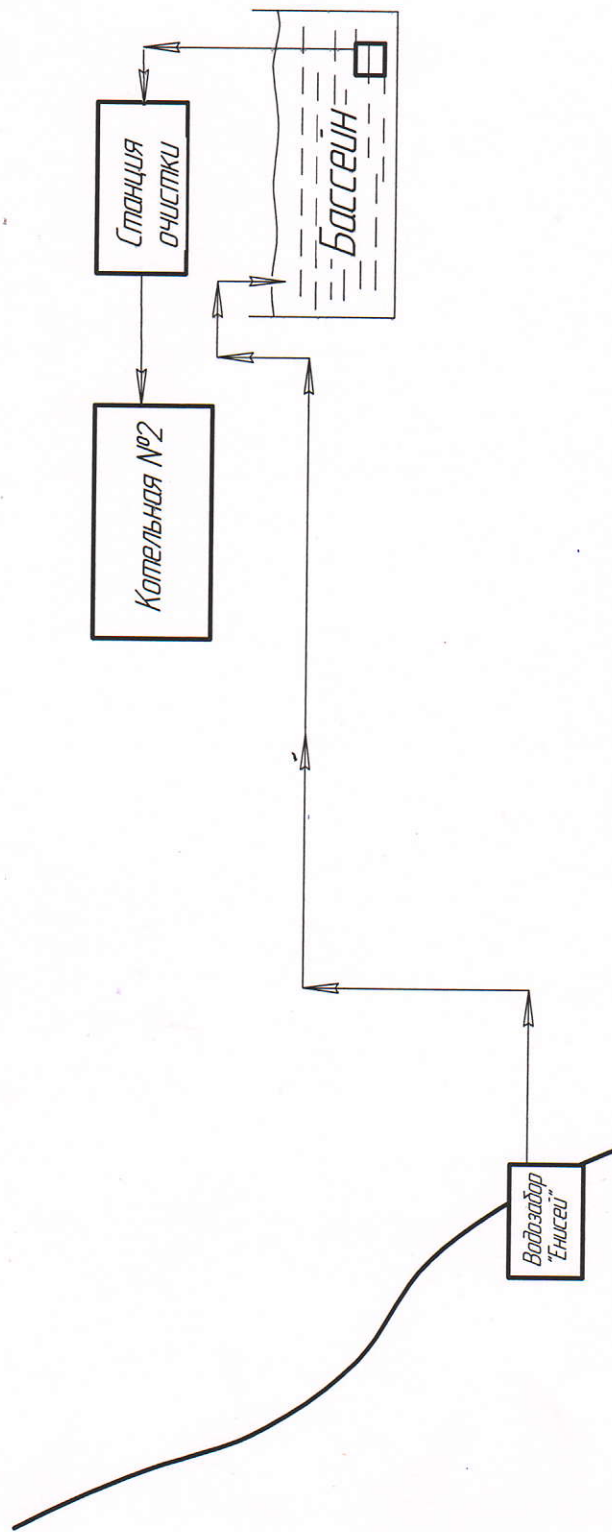

Технологическая схема водоснабжения:

1. На берегу р. Енисей, в районе ул. Пристанская, установлена насосная станция.
2. Вода качивается из реки насосом в бассейн, чем создается запас воды.
3. Из бассейна вода подается в подпиточную систему котельной.
4. Общая длина водопровода составляет 381,5м

МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка"  
Инженер ПТО

Хромов В.С.