


Схема водоснабжения потребителей МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка"
водозабор "Центральный"

Утверждаю:
Заместитель директора по производству
МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка"
А.А. Вершинин

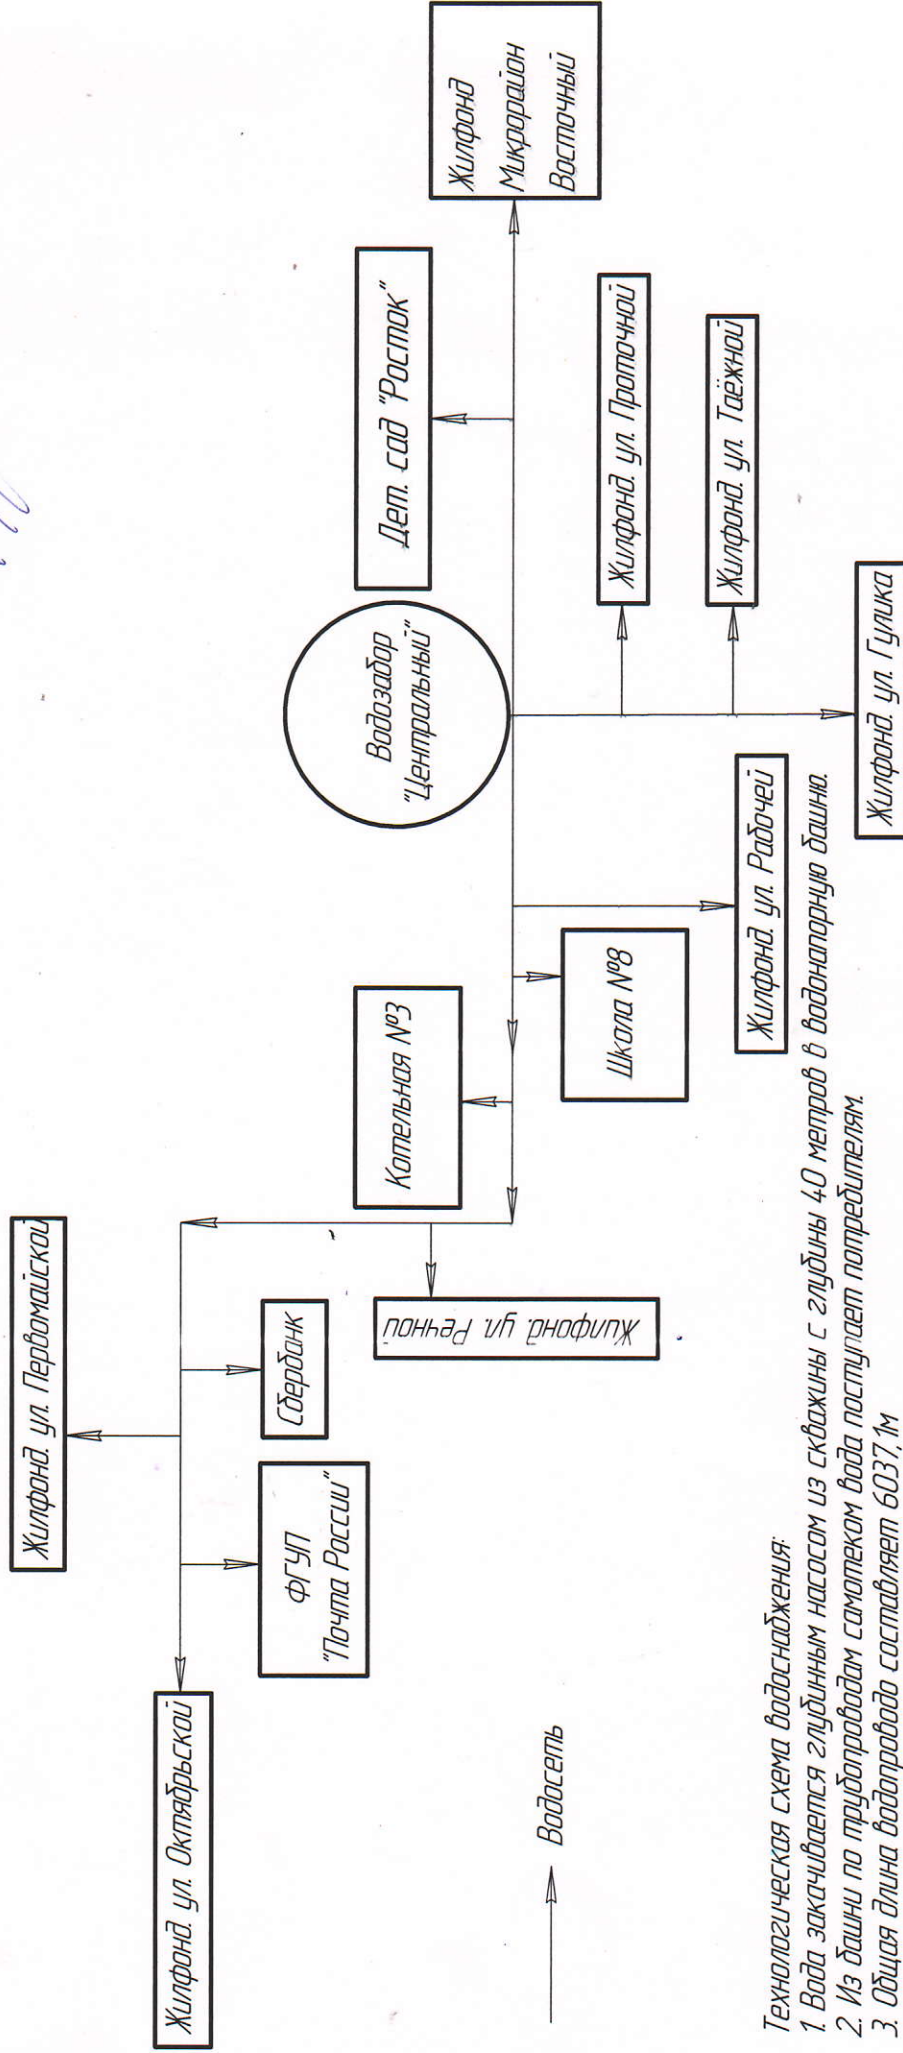

Технологическая схема водоснабжения:

1. Вода закачивается глубинным насосом из скважины с глубины 40 метров в водонапорную башню.
2. Из башни по трубопроводам самотеком вода поступает потребителям.
3. Общая длина водопровода составляет 6037,1м

МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка"
Инженер ПТО

Хромов В.С.