


Схема водозабора "Центральный" (подземный источник) МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка"

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП "ПП ЖКХ №5 Стрелка"
Коростелев А.А.

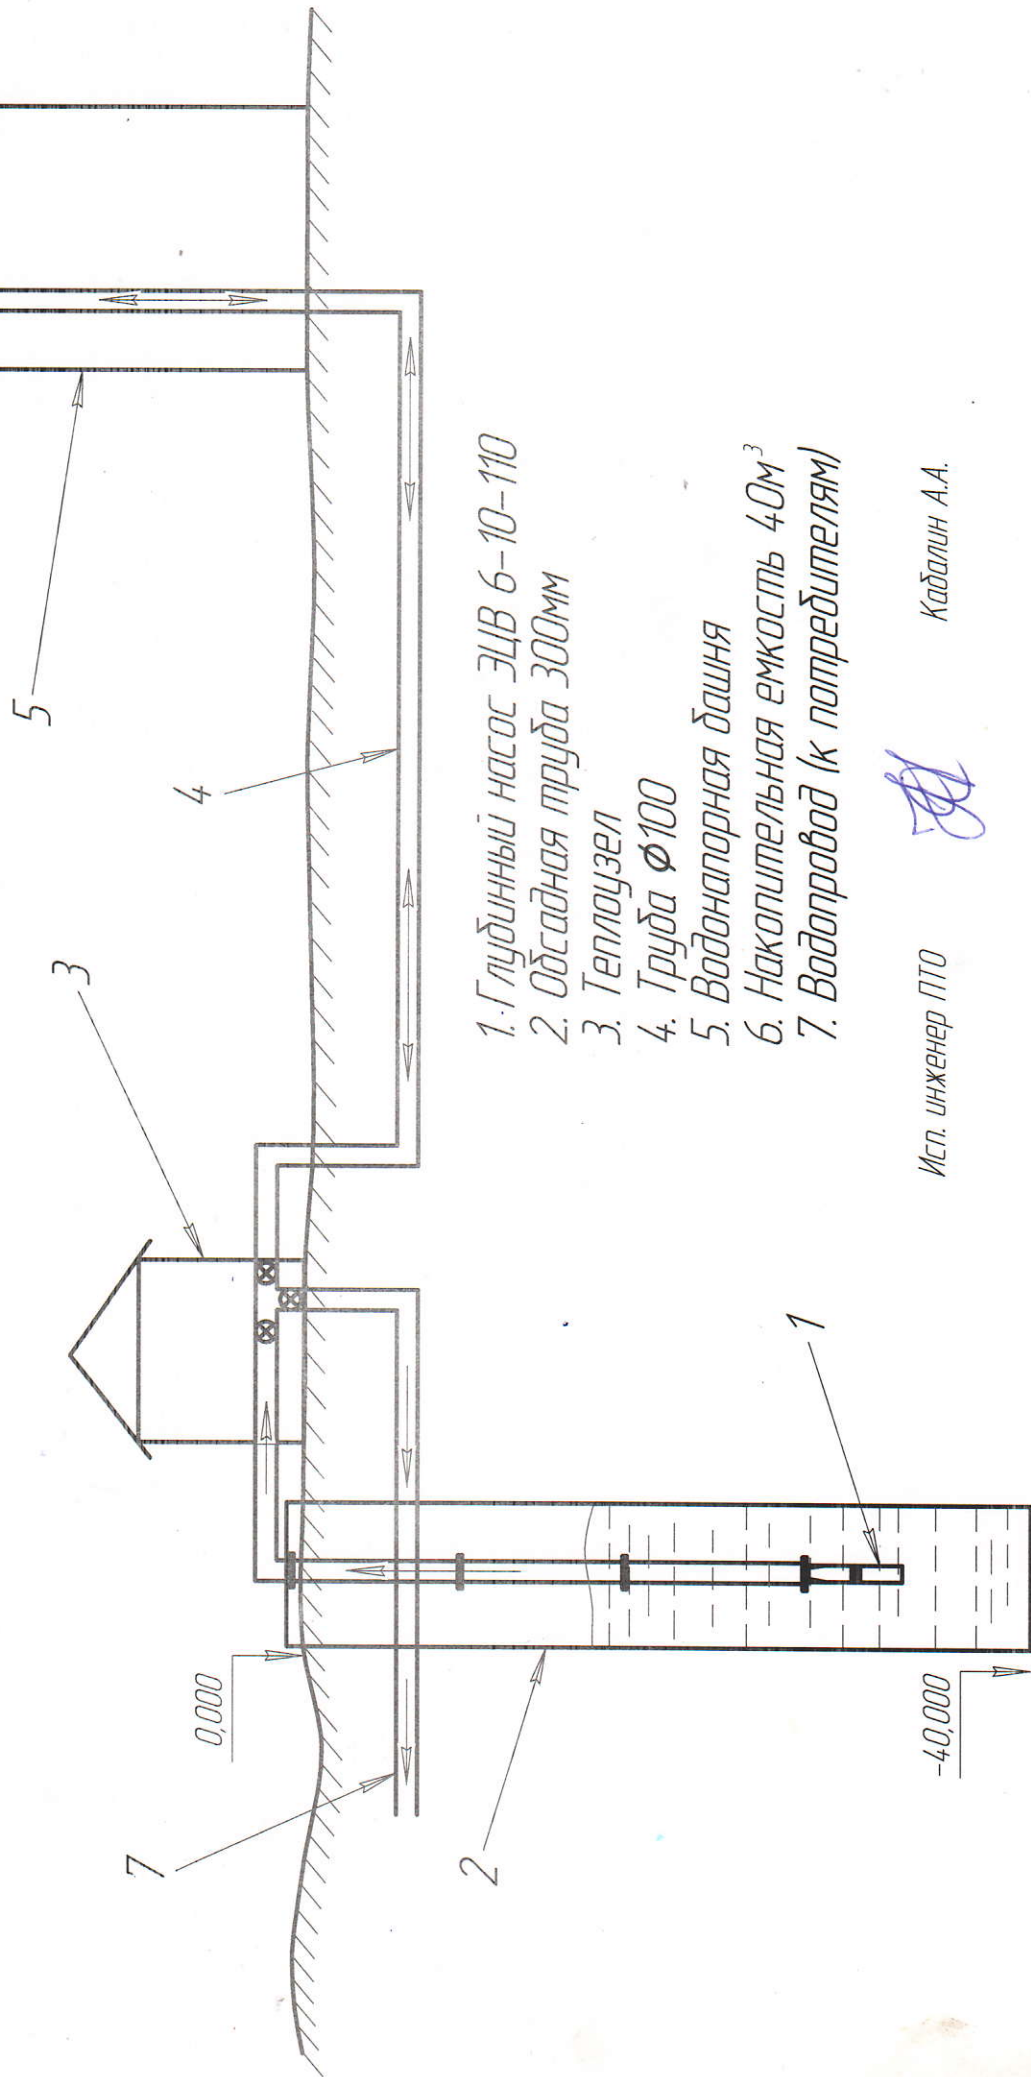

1. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110
2. Обсадная труба 300мм
3. Теплоузел
4. Труба $\Phi 100$
5. Водонапорная башня
6. Накопительная емкость 40м^3
7. Водопровод (к потребителям)

Исп. инженер ПТО

Кабакин А.А.